

JKA 補助事業 特殊浴槽（シャワーポッド アラエル）に関する

アンケート集計結果


R8.5.18

アンケート集計結果


1. 対象者 利用者
2. 対象人数 10 名
3. 回答率 100%
4. アクシデント発生件数 0 件

問 1


「身体的な負担」 軽減された ⑦ ・ 変わらない ③ ・ 軽減されていない

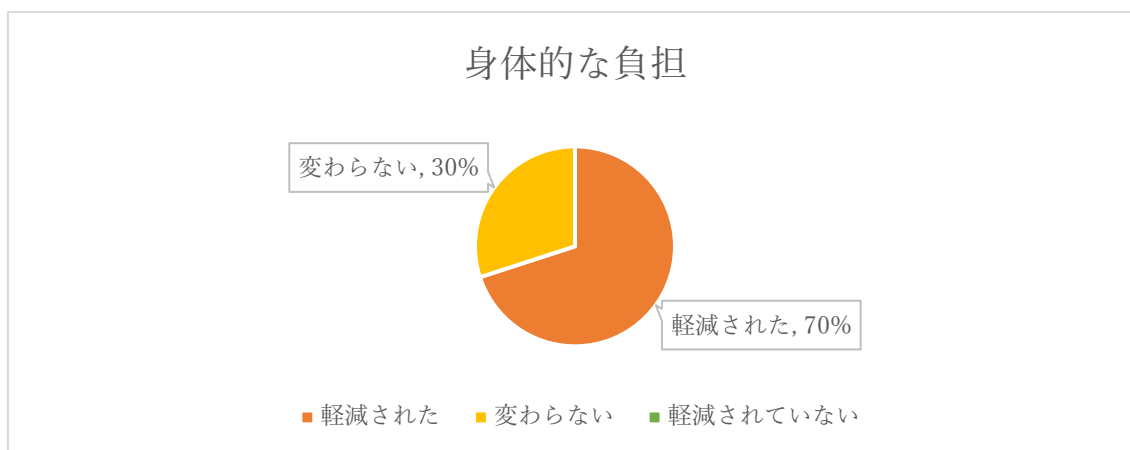

「入浴の快適度」 快適 ⑧ ・ 変わらない ・ 前の方が良かった ②

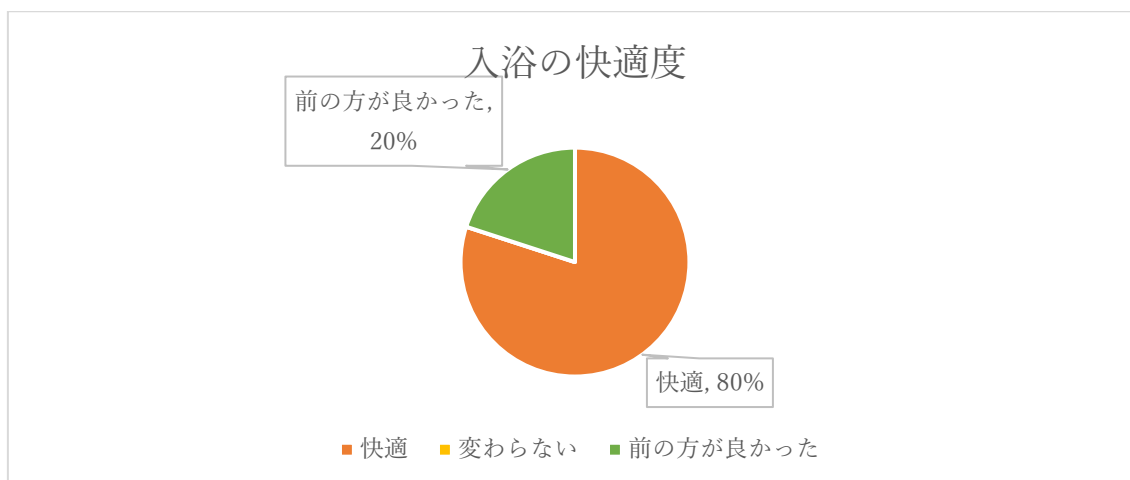

「入浴時間」 短縮している ⑧ ・ 変わらない ② ・ 長くなった

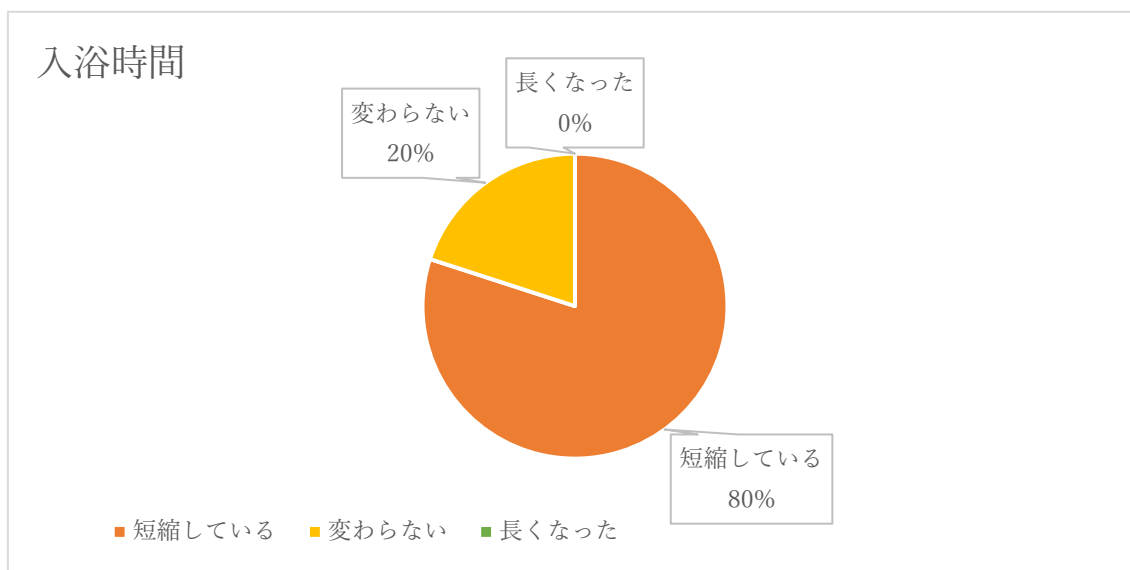

「ご利用者対象：感想」

- ・ 今のお風呂の方が楽で良い
- ・ 職員さんに抱えてもらわないといけなかったが楽に利用できるようになった
- ・ 夏はシャワーでいいが、冬はお湯に漬かりたいな
- ・ 座ったままで楽で良い。
- ・ 気持ちよかった

JKA 補助事業 特殊浴槽（シャワーポッド アラエル）に関する

アンケート集計結果


R8.5.18

アンケート集計結果


1. 対象者 職員 15 名（入浴業務に関わる職員）
2. 対象人数 15 名
3. 回答率 100%
4. アクシデント発生件数 0 件

問 1


「身体的な負担」 軽減された ⑬ ・ 変わらない ② ・ 軽減されていない

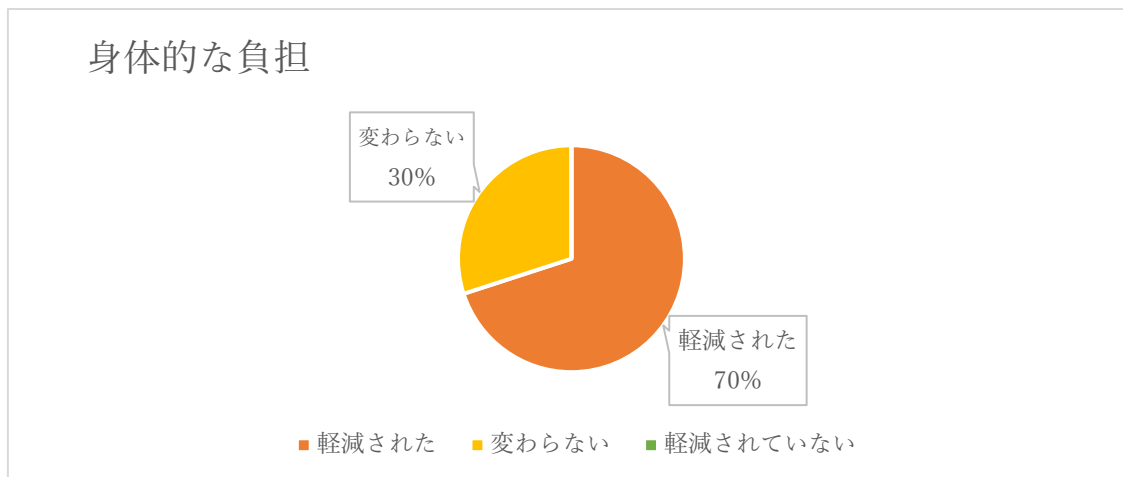


「入浴の快適度」 快適 ⑨ ・ 変わらない ⑤ ・ 前の方が良かった ①

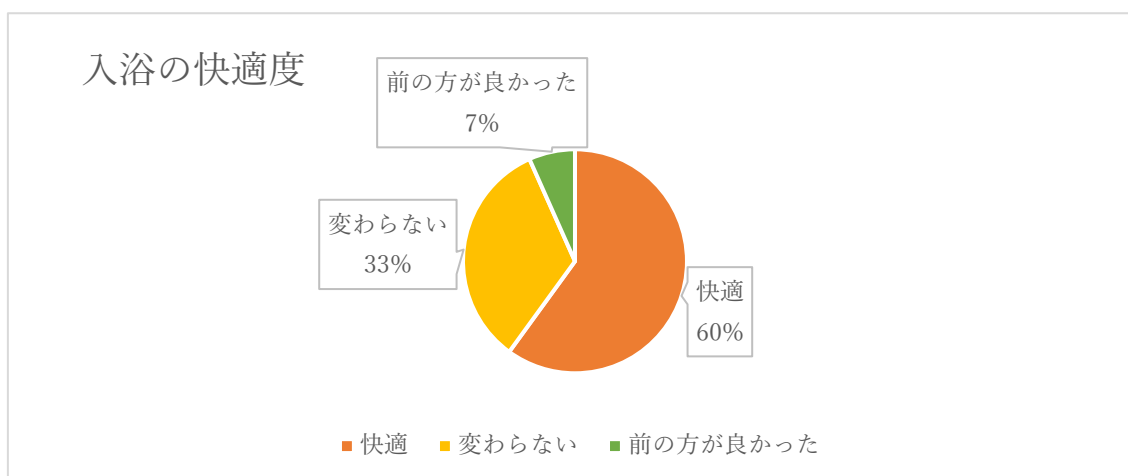

「使いやすさ」 使いやすくなった ⑪ ・ 変わらない ③ ・ 使いにくい①

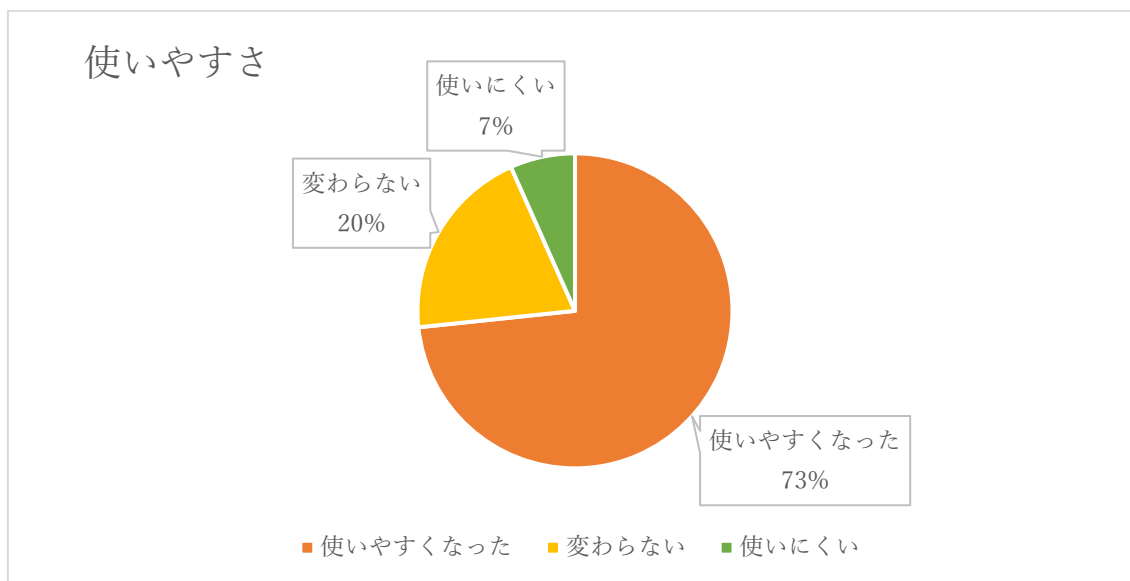

「入浴時間」 短縮している ⑬ ・ 変わらない② ・ 長くなった

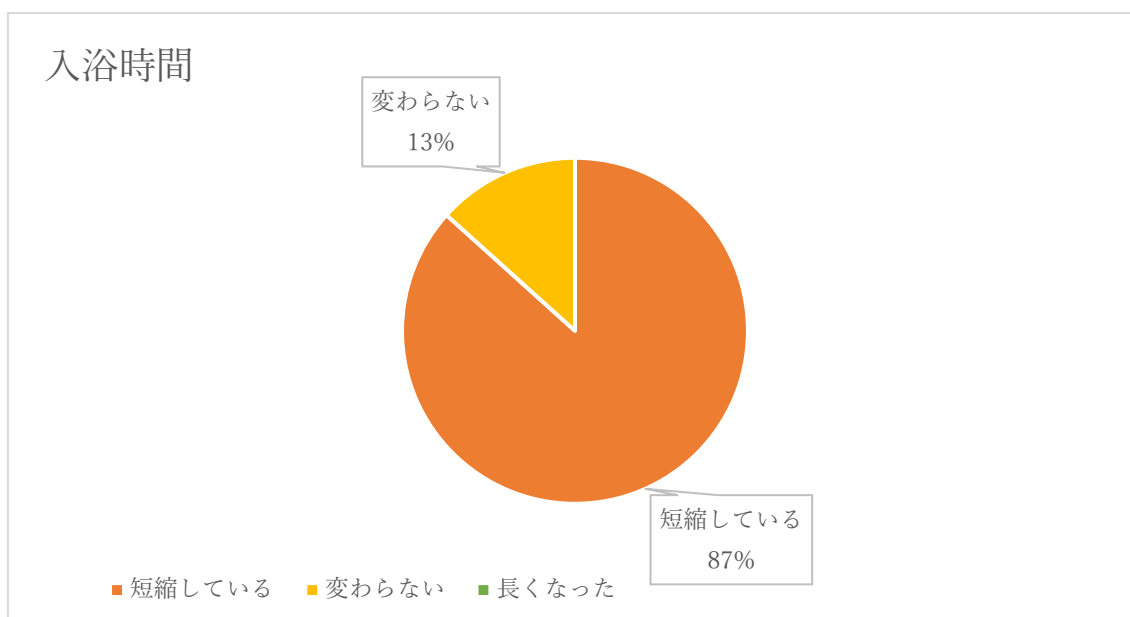

「ご利用者対象：感想」

- ・ 使いやすくなった
- ・ 慣れてくると更に入浴時間が短縮できそう
- ・ 利用者の満足度が高い
- ・ 入浴時間の短縮に繋がっている
- ・ 身体的な負担が軽減された